


# Trinkwasser – Hausanschluss

## Montagehinweise:

Hauseinführung für **nichtunterkellerte Gebäude** aus flexiblem PVC Mantelrohr (Spiralschutzschlauch). Die Abdichtung der durchführenden Leitungen erfolgt mittels Pressringverschluss am inneren und Gummiprofilring am äußeren Ende.

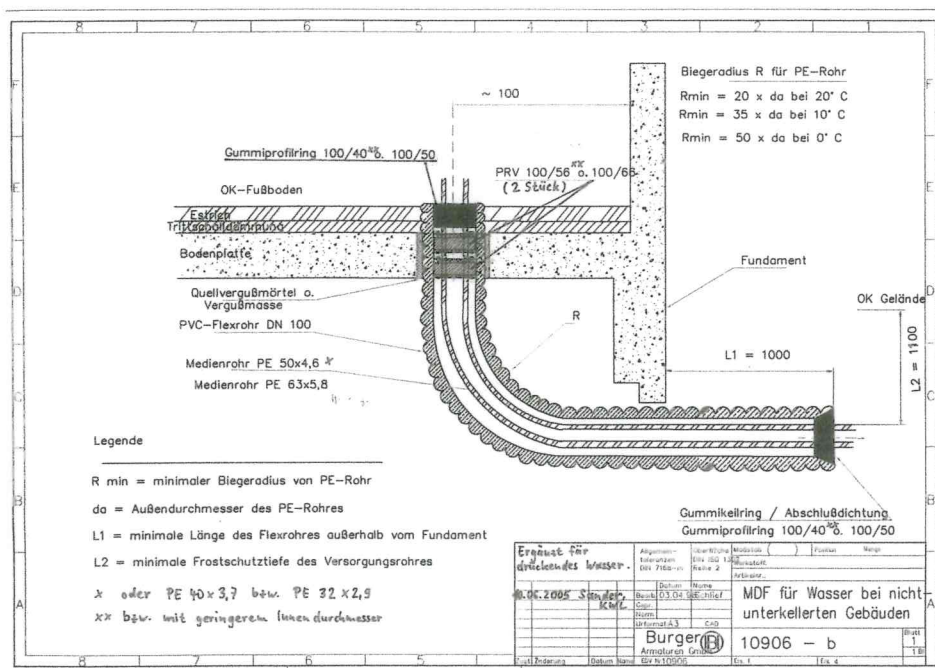

## Besonders zu beachten:

- die vom Versorger festgelegte Verlegetiefe außerhalb Gebäude.
- der Biegeradius entsprechend der Dimension des durchzuführenden PE-Rohres.
- die Länge des Spiralschutzschlauches außerhalb der Fundamente mit ca. 1000 mm
- das knickfreie einlegen sowie arretieren beim vergießen bzw. verfüllen.
- der dichte Einguss in die Bodenplatte oder nachträglicher Verguss mit geeignetem, nicht-schrumpfendem Mörtel und damit Herstellung eines wirksamen Gegenlagers am späteren Sitz des Pressringverschlusses.
- die doppelte Abdichtung im Bereich Bodenplatte bei der Gefahr von drückendem Wasser (Ergänzung KWL).